

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00476-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,  
аул Новая Адыгея, ул Красная, 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 08:55 - 09:05

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №00476 от 28 января 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/00476-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00476-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 28.01.2025 12:00

дата начала испытаний 28.01.2025 12:10, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:26

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 6                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00476-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru


ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

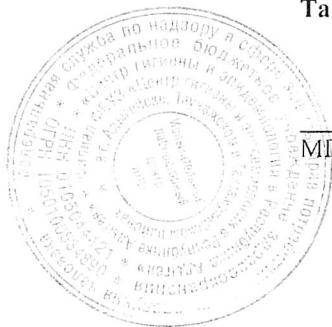

МП

Д.С. Муков

30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00477-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,  
аул Новая Адыгея, ул Майкопская, д. 30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №00477 от 28 января 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/00477-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00477-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2        | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3        | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 28.01.2025 12:10  
дата начала испытаний 28.01.2025 12:20, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:26

| №<br>п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2        | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3        | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4        | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5        | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 8                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6        | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7        | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8        | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00477-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00478-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,  
п. Новая Адыгея, ул Дружбы, д. 60

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 09:25 - 09:35

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №00478 от 28 января 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/00478-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00478-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>г/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2        | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3        | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 28.01.2025 12:20

дата начала испытаний 28.01.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:26

| №<br>г/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2        | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3        | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2±0,4                                     | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4        | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5        | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 11                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6        | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7        | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8        | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00478-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru


ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

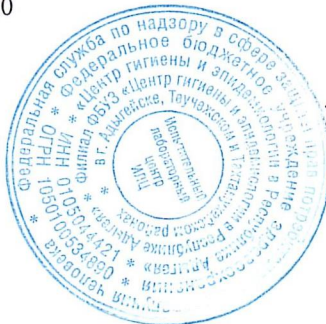

МП

Д.С. Муков  
30.01.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00479-25 от 30.01.2025



1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Хакурате, д. 7
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 28.01.2025 09:40 - 09:50  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №00479 от 28 января 2025 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/00479-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00479-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 28.01.2025 12:30<br>дата начала испытаний 28.01.2025 12:40, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:23 |                                 |                   |                                           |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 7                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00479-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru


ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

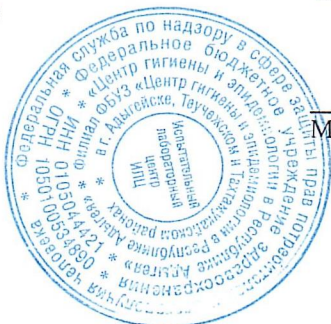

МП

Д.С. Муков  
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00480-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул  
Ленина, 20

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 10:05 - 10:15

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №00480 от 28 января 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/00480-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00480-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2        | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3        | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 28.01.2025 12:40<br>дата начала испытаний 28.01.2025 12:50, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:30 |                                 |                   |                                           |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1±0,2                                     | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 9                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00480-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

30.01.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00481-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,  
аул Старобжегокай, ул Адыгейская, д. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №00481 от 28 января 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/00481-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00481-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2        | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3        | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 28.01.2025 12:50  
дата начала испытаний 28.01.2025 13:00, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:33

| №<br>п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 2        | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1±0,2                                     | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3        | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 6.1-6.3 |
| 4        | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 11                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 5        | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 6        | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 7        | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |
| 8        | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00481-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков  
30.01.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01-12/00484-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Ленина, 28
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 28.01.2025 11:10 - 11:20  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №00484 от 28 января 2025 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/00484-00-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха,

Протокол испытаний № 01-01-12/00484-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вкуса и мутности.;  
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):**

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2        | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3        | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 28.01.2025 13:20

дата начала испытаний 28.01.2025 13:30, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:41

| №<br>п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2        | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3        | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2±0,4                                     | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4        | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5        | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 15                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6        | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7        | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8        | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00484-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421


Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

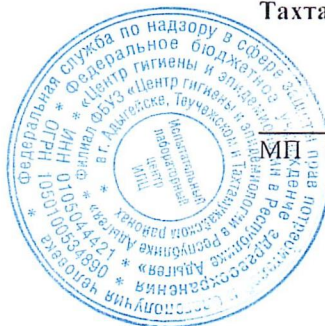

Д.С. Муков  
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00483-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Шоссейная,  
6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 10:55 - 11:05

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №00483 от 28 января 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/00483-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00483-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>г/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2        | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3        | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 28.01.2025 13:10<br>дата начала испытаний 28.01.2025 13:20, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:38 |                                 |                   |                                           |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| №<br>г/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1±0,2                                     | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 9                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Сответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00483-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности Л041-00110-01/00586744,  
77.99.18.001.Л.000177.11.10  
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/00475-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая  
Адыгея, ул Шовгенова, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 08:40 - 08:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №00475 от 28 января 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/00475-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/00475-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ  | 6194            |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М       | 3749            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 28.01.2025 13:20<br>дата начала испытаний 28.01.2025 13:40, дата окончания испытаний 30.01.2025 08:26 |                                 |                   |                                            |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                              | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1±0,2                                      | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                          | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл            | 7                                          | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   | МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения , менее 1 | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                          | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3 |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/00475-25 от 30.01.2025